



káb. jel	resz.	nyomvonal	kábel típus	nyomv. hossz	fektetett hossz	kábel szerelvények	szerelő, dátum
①	0,4kV	III. trafo állomástól Meglévő 1sz KZV.sz.-ig	NAYY-J 4x25mm2	78,6m			
②	0,4kV	Meglévő 1sz KZV.sz.-tól a 2026-os lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	70,0m			
③	0,4kV	Meglévő 1sz KZV.sz. Létesítendő 2sz KZV.sz.-ig	NAYY-J 4x25mm2	72,5m			
④	0,4kV	Létesítendő 2sz KZV.sz.-tól a 2(g) lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	26,0m			
⑤	0,4kV	Létesítendő 2sz KZV.sz.-tól a 1850 lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	26,5m			
⑥	0,4kV	Létesítendő 2sz KZV.sz.-tól a 2382 lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	116,1m			
⑦	0,4kV	III. trafo állomástól Létesítendő 3sz KZV.sz.	NAYY-J 4x25mm2	158,2m			
⑧	0,4kV	Létesítendő 3sz KZV.sz.-tól a 2(g) lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	189,0m			
⑨	0,4kV	Meglévő 1sz KZV.sz.-tól a 1837 lámpaszómgig	NAYY-J 4x25mm2	31,3m			

MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK:

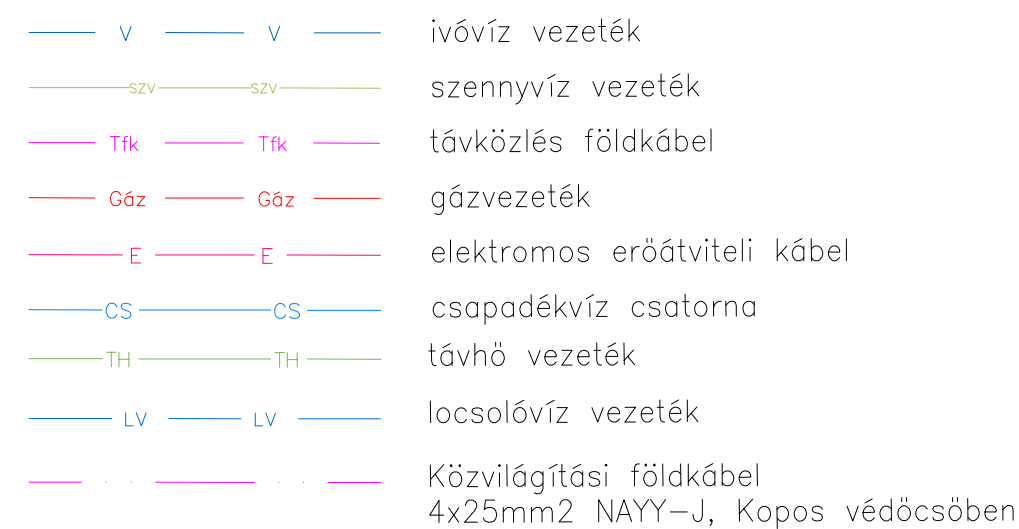

-  meglévő közműakna
 -  tervezett víznyelő
 -  tervezett négyoszloptos keretű aknafedlap
térkö burkolatba, rácsos kivitelben, 400 KN
meglévő növényzet
 -  Meglévő-Schreder Jasper 42W típusú lámpatest
Philips regulátorral 23-056 között
Új-Konstrual ACO 4,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
lámpatest oszlopcsúcsra
 -  Meglévő-Schreder Altra 2 36W típusú lámpatest
Philips regulátorral 23-056 között
Új-Konstrual ACO 8,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
ACK-110/1 1m-es karra
Schreder TECEO1 35W típusú asszimetrikus
fényeloszlású lámpatest
Konstrual ACO 8,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
ACK-110/1 1m-es karra
 -  Meglévő-Schreder EVOLO 45W típusú lámpatest
Philips regulátorral 23-056 között
Új-Konstrual ACO 8,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
ACK-120/1 1m-es 2ágú karral
 -  Schreder Friza 37W típusú lámpatest
Konstrual ACO 4,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
lámpatest oszlopcsúcsra
 -  Schreder Aresa2 40W típusú lámpatest
Konstrual ACO 8,0m-es teleszkópikus
kandallóber, talplemez, RAL 7010
ACK-120/1 1m-es 2ágú karral
 -  Meglévő-KZV Elosztószekrény
 -  Építendő-KZV Elosztószekrény
 -  RÖLL4 /LED12/19W/5000K/ALU/CPC-
Világító oszlop- RAL 7010-1,2m

Egyesített kábelárok
mintaszelvény (M 1:20)

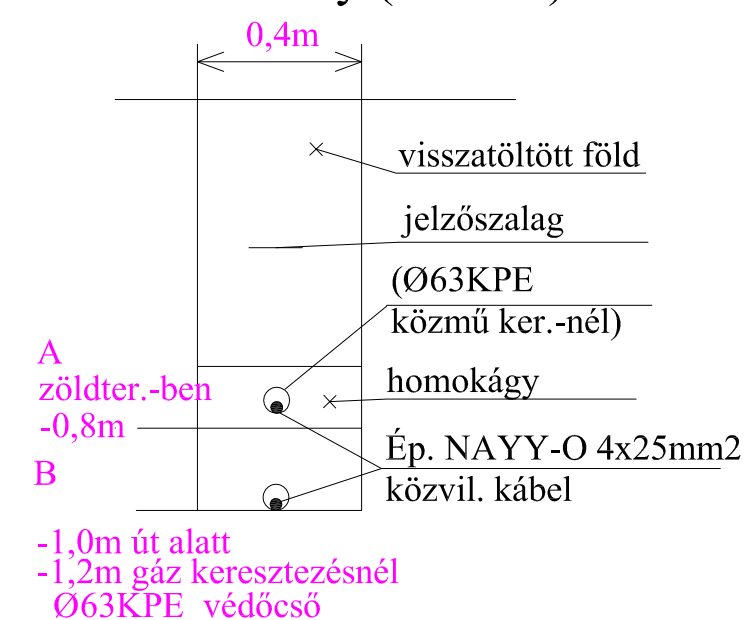

Generál: tervező:  SZABOLCS Mernőiroda Kft.		2421 Nagyvénym, Deák F. u. 67., tel: 30/441-80-78, fax: 25/259-187 E-mail: szabolcs-mernokiroda@gmail.com www.szabolcs-mernokiroda.hu	
Meghívzó: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.		Tervszám:	
Terv tárgya: Gagarin utca - Barátsg utca - Kurcsatov út - Babits Mihály utca által határolt tömbölessé teljeskörű rekonstrukciója KIVITELI TERV			
Szakági tervező: PREEVI T HUMAN Kft. Merki Gábor EN-V 17-0100			
Szakág: Villamos		Dátum: 2017. március	
Részmezelet: Közfizikálási hálózati ábrák III. ütem		Rajz szám: Pro-17 - 036.1	
Úgyvezető:		Méreterő:	
Felelős tervező:		1:500	
Merki Gábor			