Járda iránytörés kialakítása

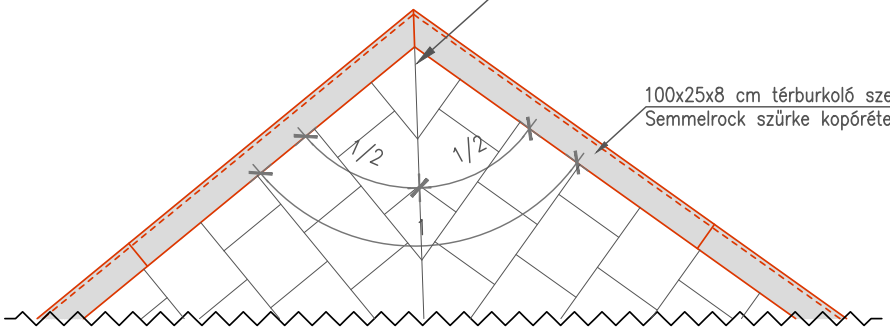

A szegély és térkő elemeket az iránytörés szögfelezőjében megvágva kell kialakítani

100x25x8 cm térburkoló szegély
Semmelrock szürke kopóréteggel

Szegély kapcsolatok és iránytörés kialakítása

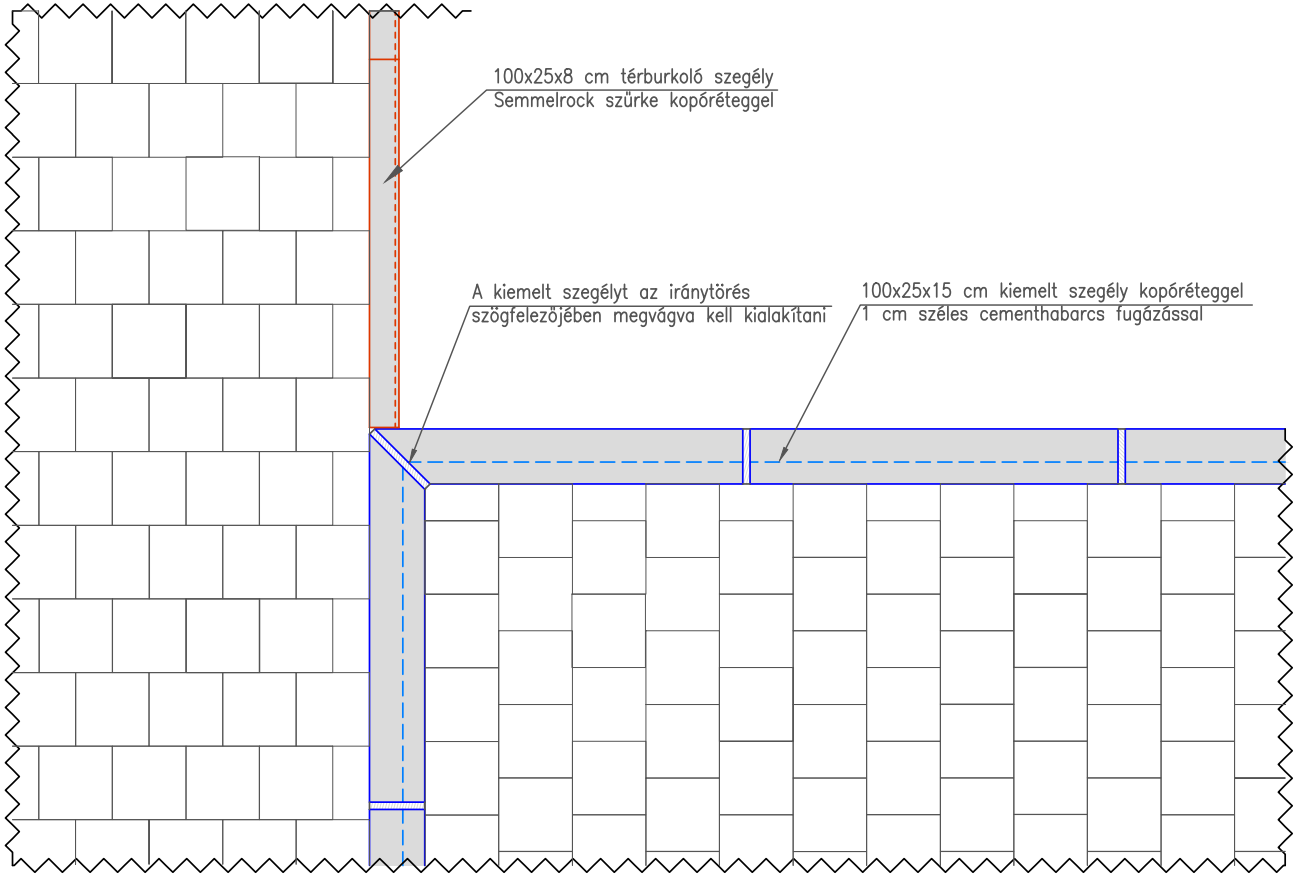

100x25x8 cm térburkoló szegély
Semmelrock szürke kopóréteggel

A kiemelt szegélyt az iránytörés szögfelezőjében megvágva kell kialakítani

100x25x15 cm kiemelt szegély kopóréteggel
1 cm széles cementhabarcs fugázással

Flóra kosaras



(ABeton Via Flor) támfal kialakítása, alapozás

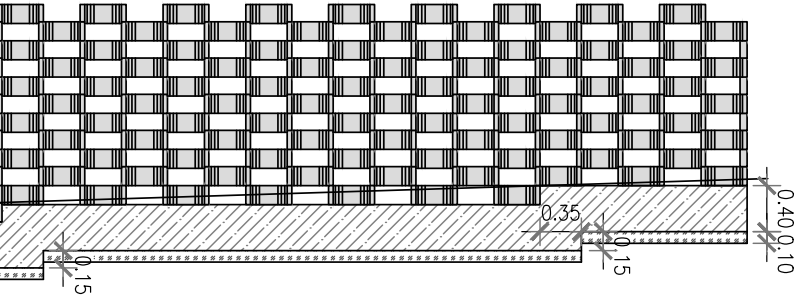
0.35
0.15
0.15
0.40
0.10

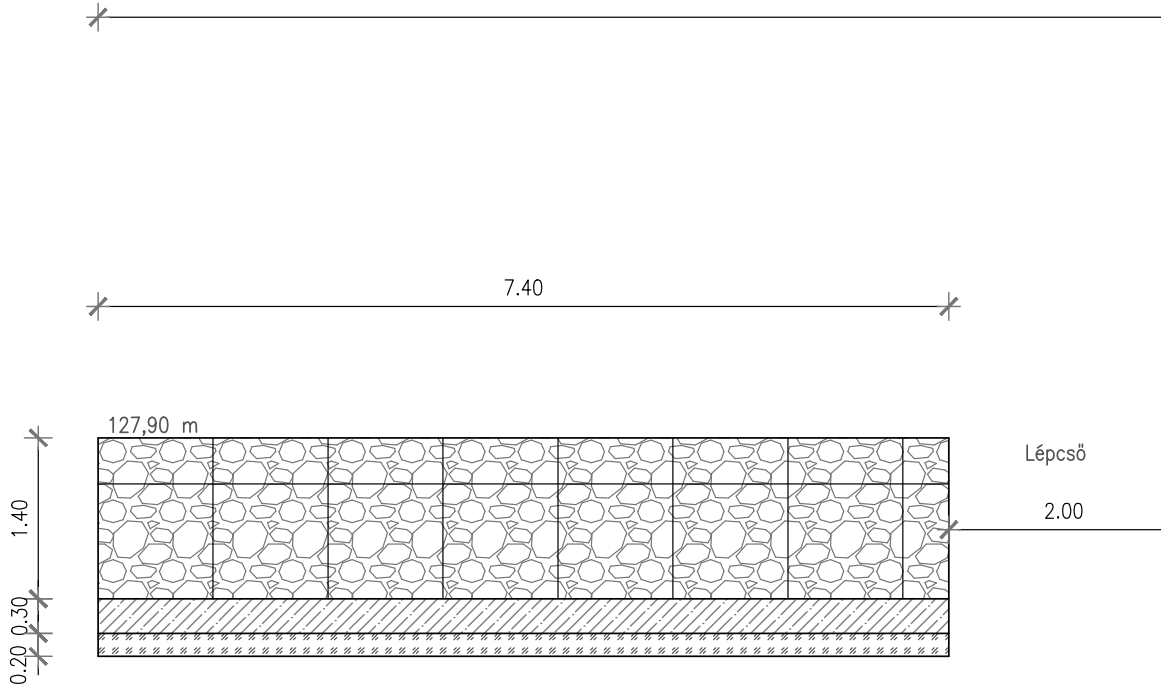
7.40
127,90 m
Lépcsö
2.00
1.40
0.30
0.20

KOBOX gabion támfal kialakítása, alapozás

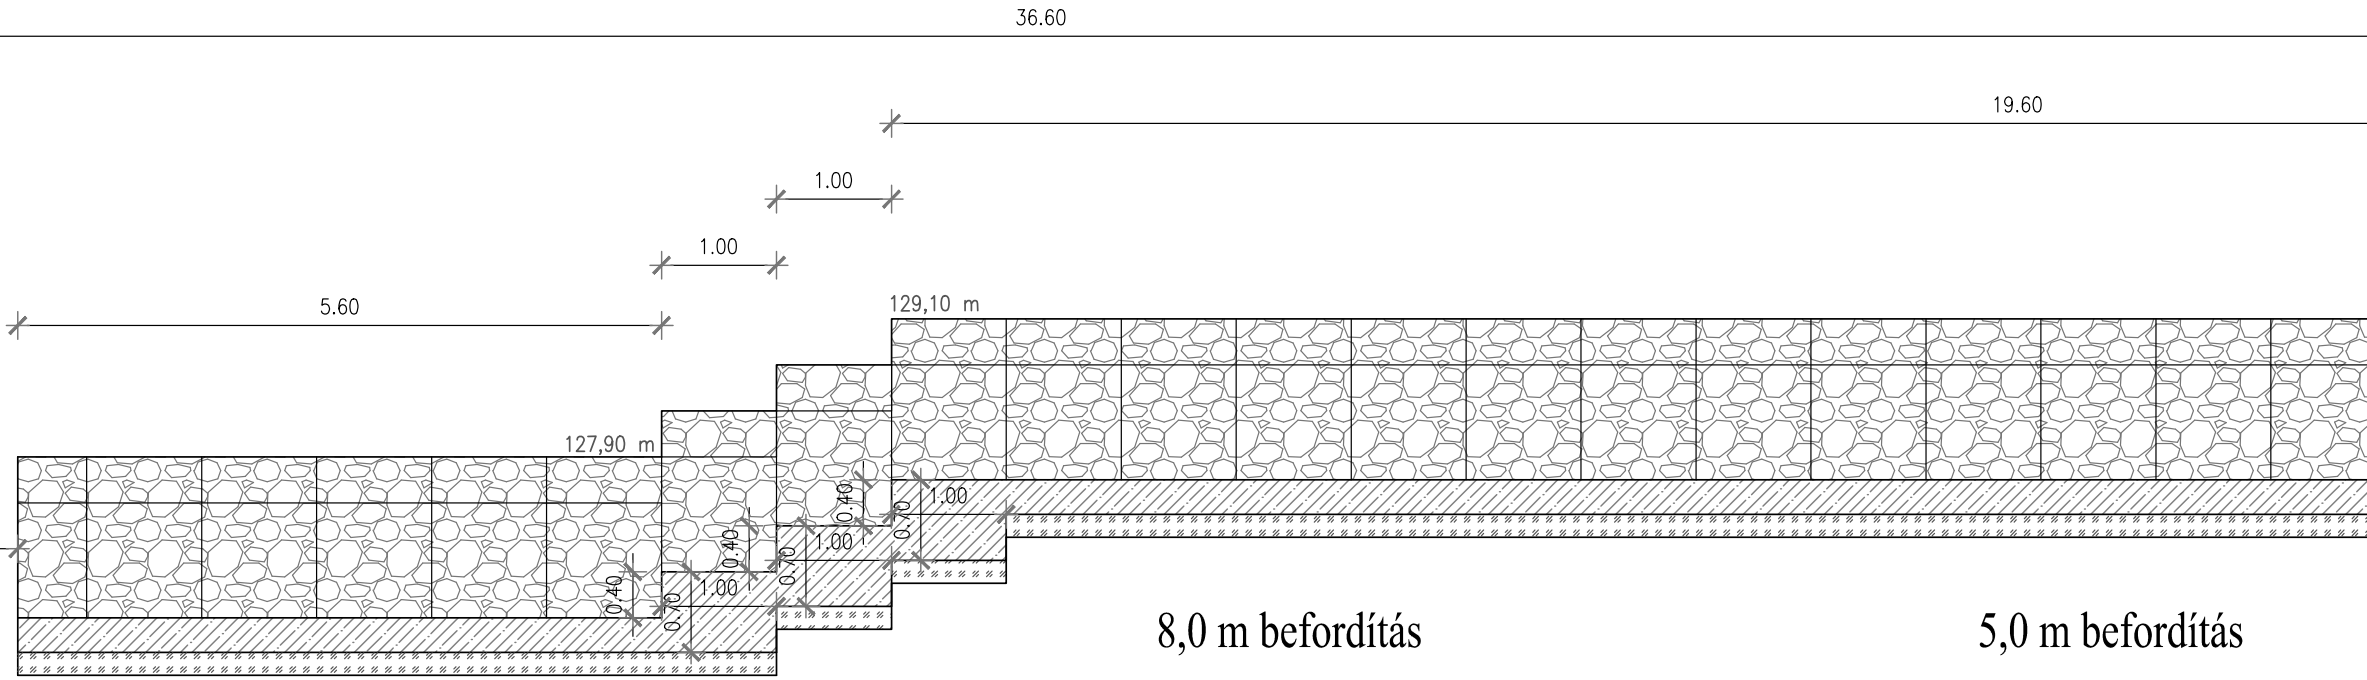
36.60
19.60
1.00
1.00
5.60
129,10 m
127,90 m
0.40
0.70
1.00
0.40
0.70
1.00
0.40
0.70
1.00

8,0 m befordítás

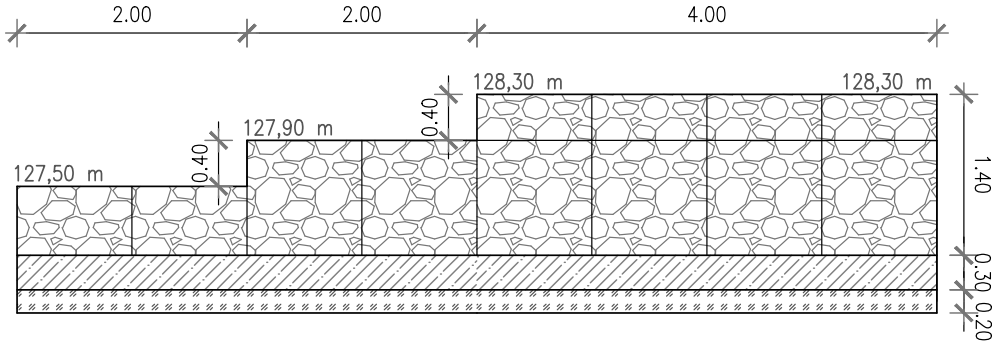
2.00
2.00
4.00
128,30 m
128,30 m
127,90 m
127,50 m
0.40
0.40
1.40
0.30
0.20

5,0 m befordítás

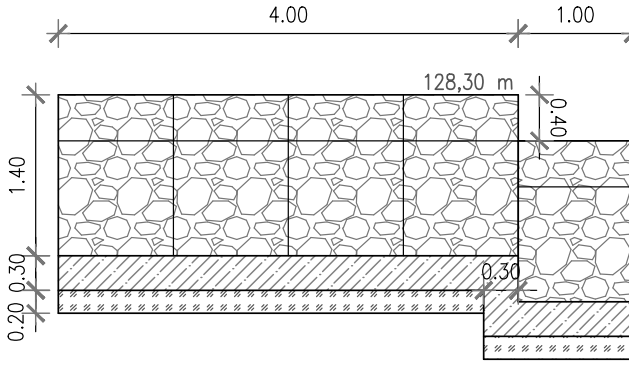
4.00
1.00
128,30 m
0.40
1.40
0.30
0.20
0.30

Gabion támfal feletti korlát kialakítása

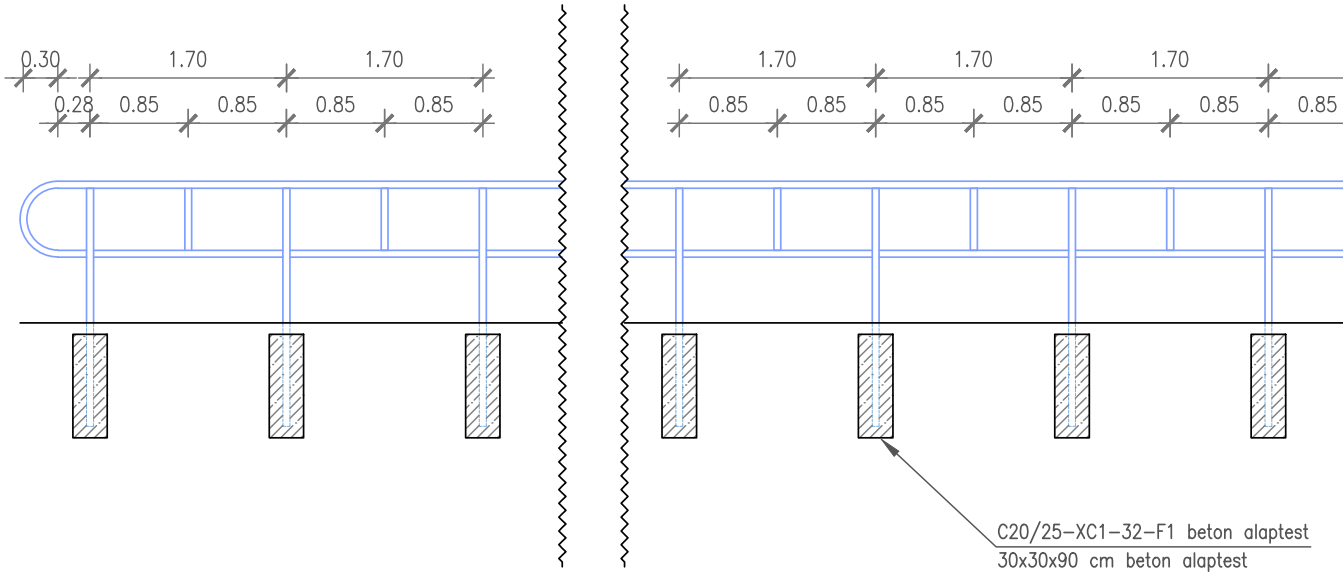
0.30
1.70
1.70
0.28
0.85
0.85
0.85
0.85
1.70
1.70
1.70
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

C20/25–XC1–32–F1 beton alaptest
30x30x90 cm beton alaptest

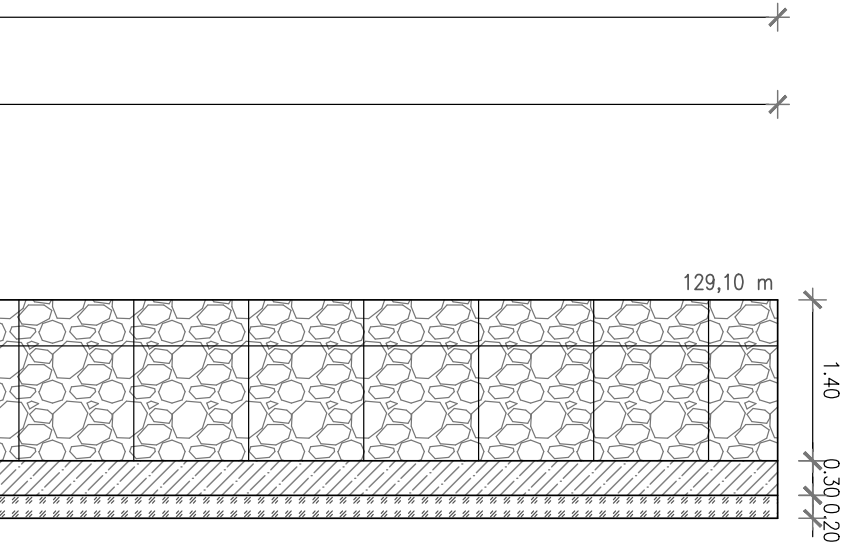
129,10 m
1.40
0.30
0.20

Lépcső kialakításánál




2.00
1.00
0.80
128,30 m
0.40
127,90 m
1.40
0.30
0.20
0.30

Lépcső és korlát kialakítása

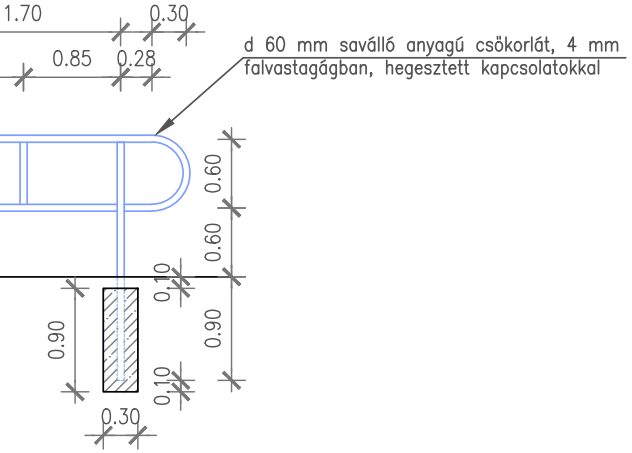
1.70
0.30
0.85
0.28
d 60 mm saválló anyagú csőkorlát, 4 mm falvastagágban, hegesztett kapcsolatokkal
0.60
0.60
0.10
0.90
0.90
0.10
0.30

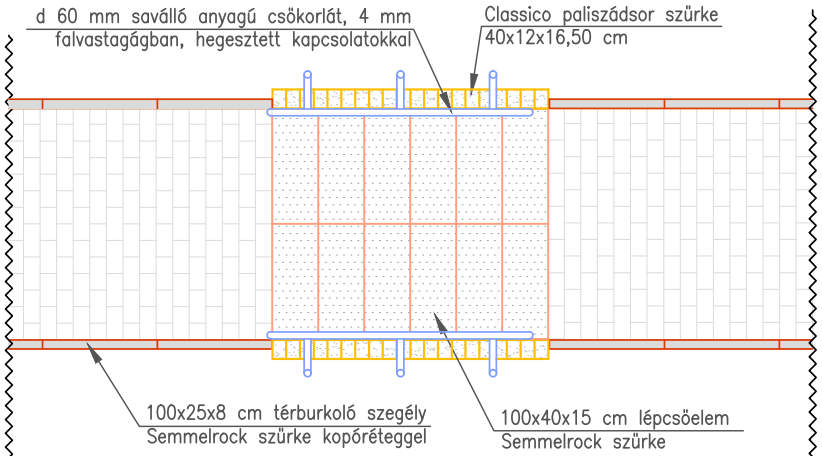
d 60 mm saválló anyagú csőkorlát, 4 mm falvastagágban, hegesztett kapcsolatokkal
Classico paliszádsor szürke 40x12x16,50 cm
100x25x8 cm térburkoló szegély Semmelrock szürke kopóréteggel
100x40x15 cm lépcsőelem Semmelrock szürke

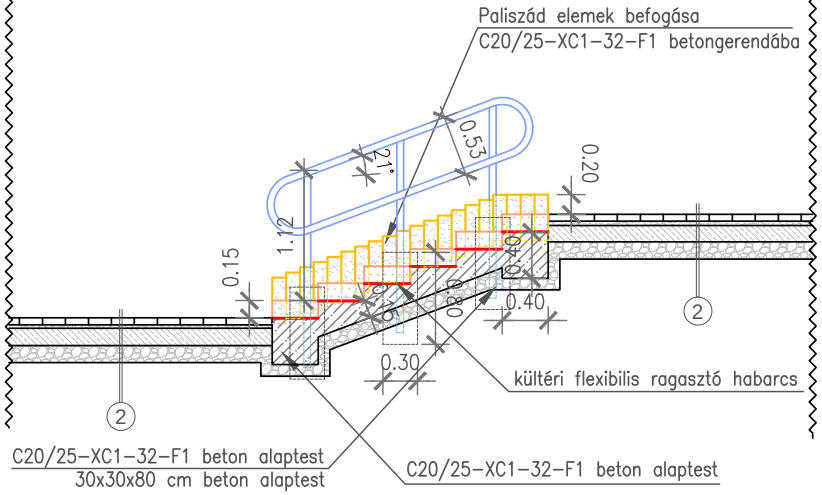
Paliszád elemek befogása C20/25–XC1–32–F1 betongerendába
0.53
21°
0.20
1.12
0.15
0.40
0.40
0.80
0.30
2
2
kültéri flexibilis ragasztó habarcs
C20/25–XC1–32–F1 beton alaptest 30x30x80 cm beton alaptest
C20/25–XC1–32–F1 beton alaptest

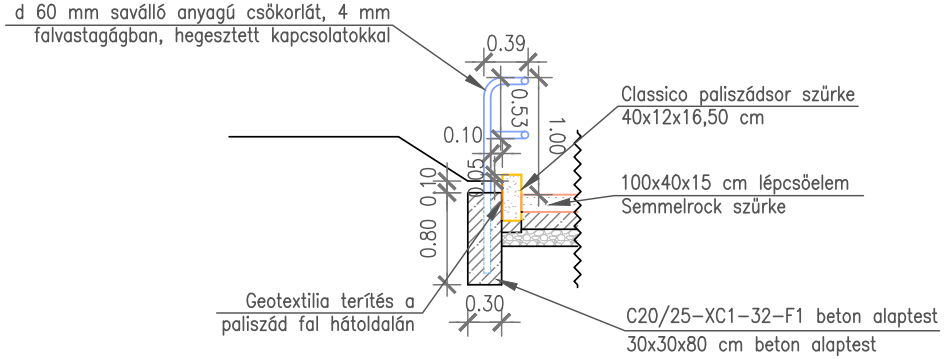
d 60 mm saválló anyagú csőkorlát, 4 mm falvastagágban, hegesztett kapcsolatokkal
0.39
0.53
1.00
0.10
0.05
0.10
0.80
Classico paliszádsor szürke 40x12x16,50 cm
100x40x15 cm lépcsőelem Semmelrock szürke
Geotextília terítés a paliszád fal hátoldalán
0.30
C20/25–XC1–32–F1 beton alaptest 30x30x80 cm beton alaptest

B - B

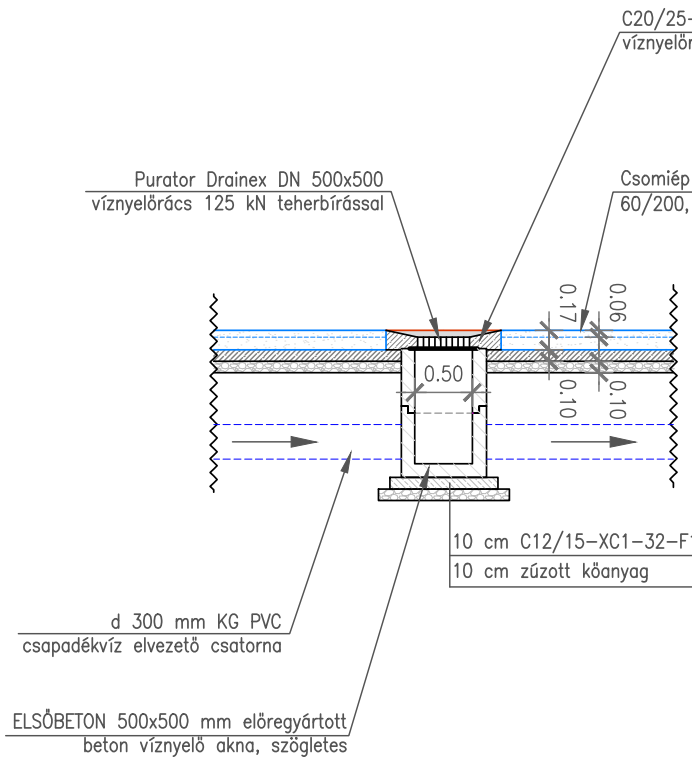
C20/25-
víznyelő
Purator Drainex DN 500x500 víznyelőrács 125 kN teherbírással
Csomiép
60/200,
0.17
0.06
0.50
0.10
0.10
10 cm C12/15–XC1–32–F
10 cm zúzott kőanyag
d 300 mm KG PVC csapadékvíz elvezető csatorna
ELSŐBETON 500x500 mm előregyártott beton víznyelő akna, szögletes

Csapadékvíz elvezető rendszerek

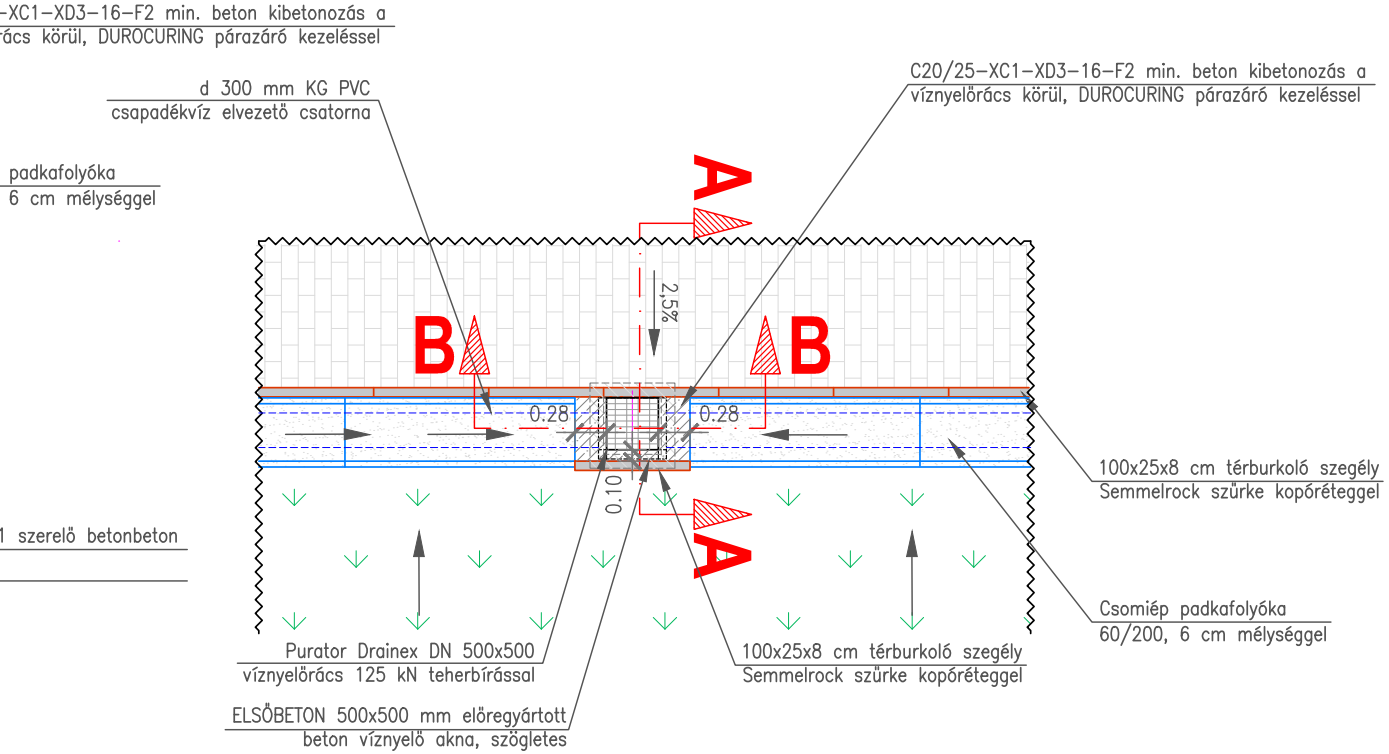
-XC1-XD3-16-F2 min. beton kibetonozás a
rács körül, DUROCURING párazáró kezeléssel
d 300 mm KG PVC
csapadékvíz elvezető csatorna
padkafolyóka
6 cm mélységgel
1 szerelő betonbeton
C20/25-XC1-XD3-16-F2 min. beton kibetonozás a
víznyelőrács körül, DUROCURING párazáró kezeléssel
A
A
B
B
2,5%
0.28
0.28
0.10
100x25x8 cm térburkoló szegély
Semmelrock szürke kopóréteggel
Csomiép padkafolyóka
60/200, 6 cm mélységgel
Purator Drainex DN 500x500
víznyelőrács 125 kN teherbírással
ELSŐBETON 500x500 mm előregyártott
beton víznyelő akna, szögletes
100x25x8 cm térburkoló szegély
Semmelrock szürke kopóréteggel

A - A

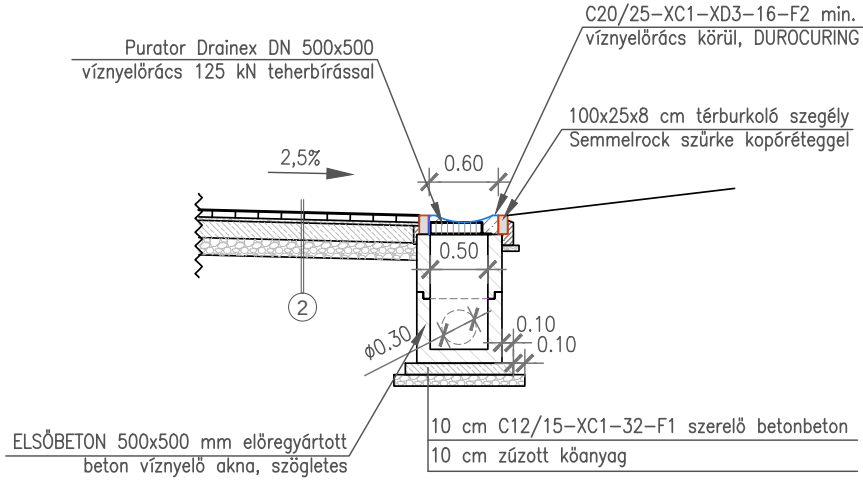
C20/25-XC1-XD3-16-F2 min.
víznyelőrács körül, DUROCURING
Purator Drainex DN 500x500
víznyelőrács 125 kN teherbírással
100x25x8 cm térburkoló szegély
Semmelrock szürke kopóréteggel
2,5%
0.60
0.50
2
ø0.30
0.10
0.10
ELSŐBETON 500x500 mm előregyártott
beton víznyelő akna, szögletes
10 cm C12/15-XC1-32-F1 szerelő betonbeton
10 cm zúzott kőanyag

beton kibetonozás a
párazáró kezeléssel

Csapadékvíz elvezető rendszer a Móricz Zs. utcában

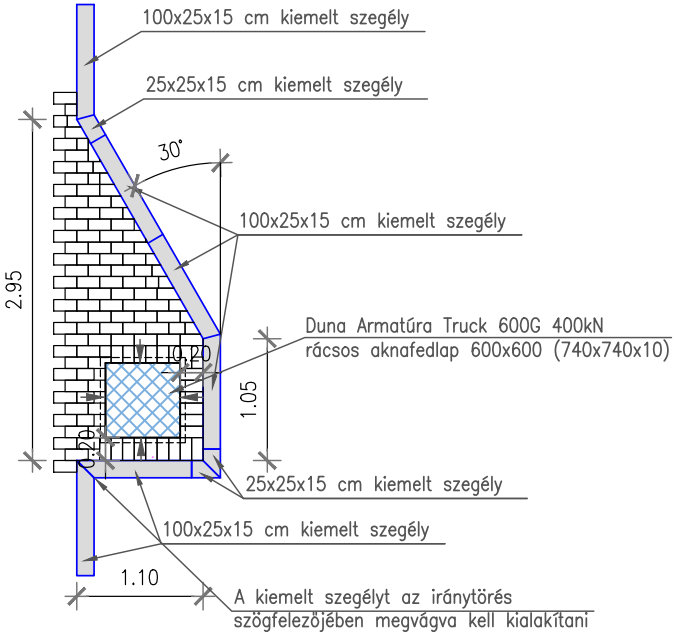
100x25x15 cm kiemelt szegély
25x25x15 cm kiemelt szegély
30°
100x25x15 cm kiemelt szegély
2.95
Duna Armatúra Truck 600G 400kN
rácsos aknafedlap 600x600 (740x740x10)
0.20
1.05
0.20
25x25x15 cm kiemelt szegély
100x25x15 cm kiemelt szegély
1.10
A kiemelt szegélyt az iránytörés
szögfelezőjében megvágva kell kialakítani

① Tervezett térkő burkolatú út, parkoló pályaszerkezete

"C" forgalmi terhelési osztály (e-UT 03.01.11, e-UT 06.03.42 szerint)

- 8 cm vtg. betonkő burkolat
- 3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat
- 15 cm C 12/15-X0-32-F1 min. beton burkolatalap
- 15 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥65 MPa, Trq≥95%
- 15 cm FZKA 0/56 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥50 MPa, Trq≥95%
- meglévő földmű tükör E2≥35 MPa, Trq≥90%

② Tervezett térkő burkolatú járda pályaszerkezete

(e-UT 06.03.11 szerint)

- 6 cm vtg. betonkő burkolat
- 3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat
- 15 cm Ckt4 burkolatalap
- 15 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥40 MPa, Trq≥95%
- meglévő földmű tükör E2≥25 MPa, Trq≥85%

Tervező:
SZABOLCS
Mérnökiroda Kft.

2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67., tel: 30/441-80-78, fax: 25/259-187
E-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com
Web: www.szabolcsmernokiroda.hu

Megbízó: **Paks Város Önkormányzata** **7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.**	Tervszám: **II-02/2017.**
Terv tárgya: **Paks, Kurcsatov utca, Babits Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbbelső teljes körű rekonstrukciója** **KIVITELI TERV**	Rajz szám: **2.6**
Részművelet: **RÉSZLETRAJZOK**	Méretarány: **M=1:50**
Ügyvezető: Szabolcs László	Dátum: **2017. február**
Felelős tervező: Szabolcs László KÉ-K 07-01228	